




СПЕЦЗАКАЗ

инженерное оборудование

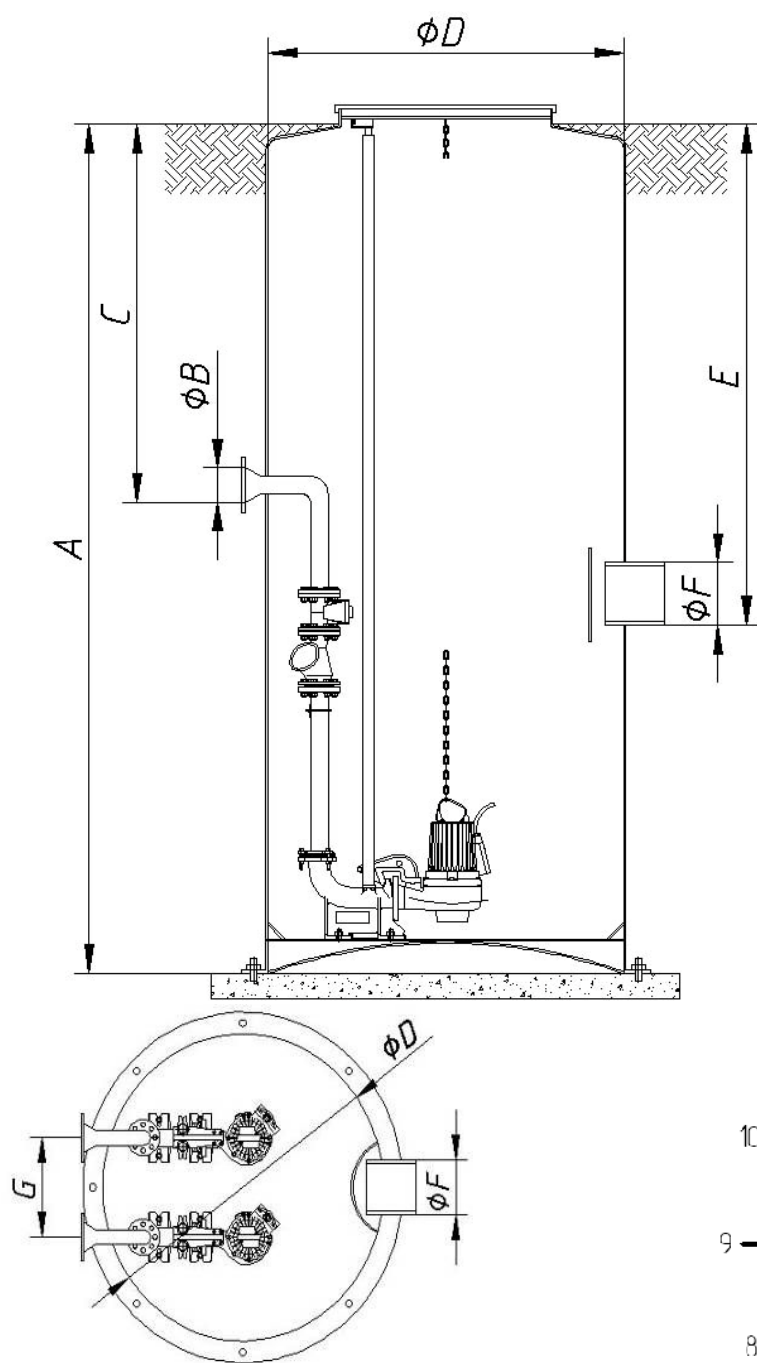

Опросный лист


для подбора комплектных
канализационных насосных станций

Объект:

Заказчик:

Контактное лицо:

Тел /Факс/ e-mail:

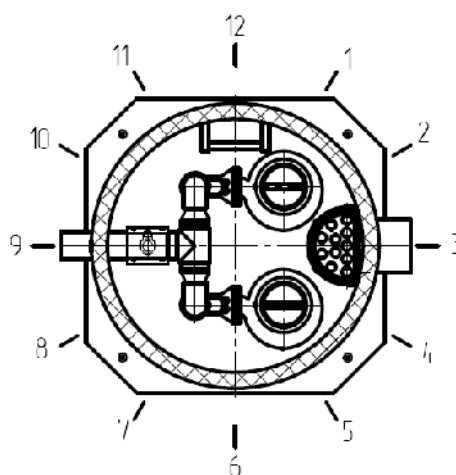

Нужное отметить

«Утверждаю» _____

Ф.И.О.,подпись

п.	Наименование	Обозн.	Ед. измер.	Кол-во
1	Рабочая схема: Рабочих насосов Резервных насосов	раб.	шт	
		рез.	шт	



СПЕЦЗАКАЗ

инженерное оборудование



2	Перекачиваемая среда: ☐ хоз. быт.; ☐ пром. сток. ☐ ливн. сток; другое:		
3	Характер взвешенных веществ:		
4	Концентрация	К	мг/л
5	Среднечасовой приток в насосную станцию	$Q_{\text{ср}}$	м ³ /ч
6	Подача насосной станции: макс. мин.	Q_{max}	м ³ /ч
		Q_{min}	м ³ /ч
7	Расчетный напор на выходе из КНС	Н	м
8	Глубина подземного резервуара*	А	мм
9	Диаметры напорного трубопровода: внутр. внешн.	$\varnothing B_{\text{внутр.}}$	мм
		$\varnothing B_{\text{внешн.}}$	мм
10	Количество напорных трубопроводов		шт
11	Расположение напорных трубопроводов (в плане) (Схема 1)		ч
12	Глубина заложения напорного трубопровода: относит. абсолют.	$C_{\text{отн.}}$	мм
		$C_{\text{абс.}}$	м
13	Диаметр стакана насосной станции*	D	мм
14	Глубины заложения подводящих коллекторов: 1) относит. Материал: абсолют.	$E_1_{\text{отн.}}$	мм
		$E_1_{\text{абс.}}$	м
	2) относит. Материал: абсолют.	$E_2_{\text{отн.}}$	мм
		$E_2_{\text{абс.}}$	м
15	Диаметры подводящих коллекторов: 1) внешн. внутр.	$\varnothing F_1_{\text{внешн.}}$	мм
		$\varnothing F_1_{\text{внутр.}}$	мм
	2) внешн. внутр.	$\varnothing F_2_{\text{внешн.}}$	мм
		$\varnothing F_2_{\text{внутр.}}$	мм
16	Расположение подводящих коллекторов (в плане) (Схема 1)		ч
17	Расстояние между напорными трубопроводами (по осям)*	G	мм
18	Длина напорного трубопровода	L	м
	Материал:		
19	Количество поворотов на 45° и 90° на напорном трубопроводе	$n_1(45^\circ)$	шт
		$n_2(90^\circ)$	шт
20	Геодезическая отметка земли	H_t	м
21	Отметка наиболее высокой точки по трассе напорной линии	H_m	м
22	Геодезическая отметка конечной точки транспортировки жидкости	H_w	м
23	Противодавление в точке присоединения напорной трубы (если имеет место)	P	м
24	Глубина залегания грунтовых вод	H_{wg}	м
25	Суммарные гидравлические потери	ΣH_p	м

Панель управления

1	Исполнение панели управления: наружн.	☐	внутр.	☐
2	Взрывобезопасность:			
3	Количество вводов питания:			

Дополнительное оборудование

1	Утепление крышки люка:
2	Утепление корпуса:
3	

«Утверждаю»

Ф.И.О.

Подпись